

STOP

GB
D
F
I
E
NL / B
GR
DK
S
N
BG
RU

PL
RO
H
UA
SCG
MK
LT
EST
LV
CZ
SK

Guarantee only when installed by qualified plumber!
Gewährleistung nur bei Einbau / Montage durch den Fachhandwerker.
Garantie uniquement en cas de montage par un personnel spécialisé.
Garanzia valida esclusivamente in caso di montaggio eseguito da personale tecnico.
Garantia válida solo cuando sea instalado por personal cualificado.
Garantie alleen van toepassing indien gemonteerd door gekwalificeerde installateur!
Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει εγκατασταθεί από καταρτισμένο υδραυλικό.
Garantien dækker kun, hvis armaturet er installeret af en autoriseret VVS-installatør.
Garantin gäller endast då armaturen är monterad av auktoriserad VVS-installatör.
Garanti dekkes kun der armaturen er monteret av godkjent vvs-installatør.
Гарантията е валидна само ако монтажа е извършен от квалифициран водопроводчик!
Гарантия действительна только в том случае, если установка была произведена квалифицированным сантехником!
Gwarancja – tylko w razie montowania przez wykwalifikowanego hydraulika!
Garantie - numai dacă montarea a fost efectuată de către un instalator calificat!
A jóttállás csak abban az esetben érvényes, ha a beszerelést szakember végzi!
Гарантія дієша – тільки при монтажі кваліфікованим водопровідником!
Гаранција – ступа на снагу једино кад инсталирање врши квалификовани водоинсталатер!
Гаранција – само за монтажа од квалифициран водоинсталатер!
Garantija galioja tik profesionaliniam vandentiekio darbininkui sumontavus!
Garantii – kehtib siib kui montaazi teostab kvalifitseeritud veevargitööline!
Garantija ir spēkā tikai tad, ja izstrādājumu ir uzstādījis kvalificēts sanhniks.
Záruku lze uplatnit pouze v případě, že montáž provedl odborně zaškolený instalatér.
Záruku možno uplatniť iba v prípade, že montáž vykonal odborné zaškolený inštalatér.

1

2

2

3

3

4

5

1

2

3

4

5

	P	bar		MAX. 10		5			Q	(3 bar)
	T	°C		MAX. 80		65			I/min	9

1

2

3

4

5






1

2





3

4

5

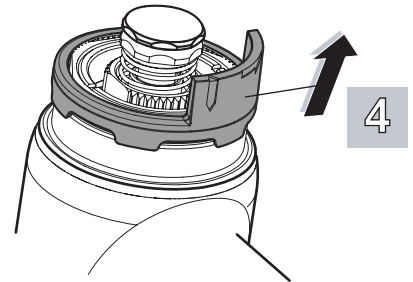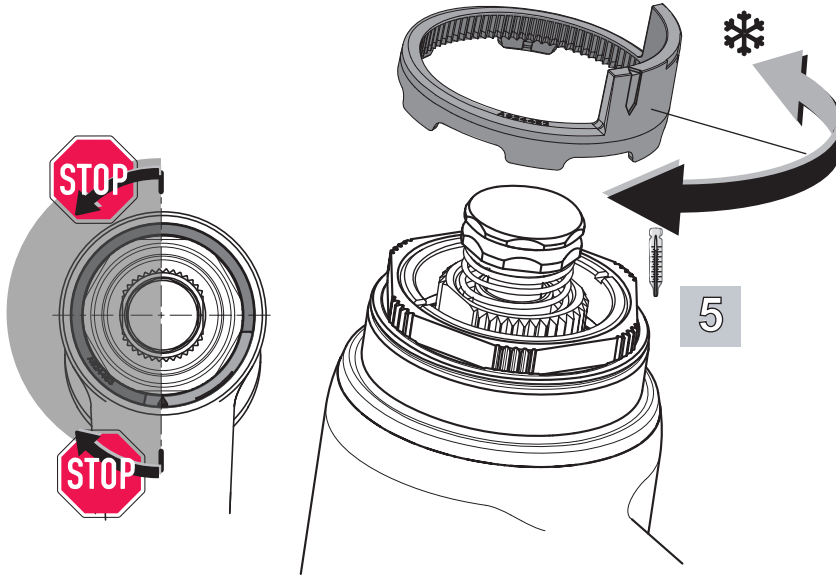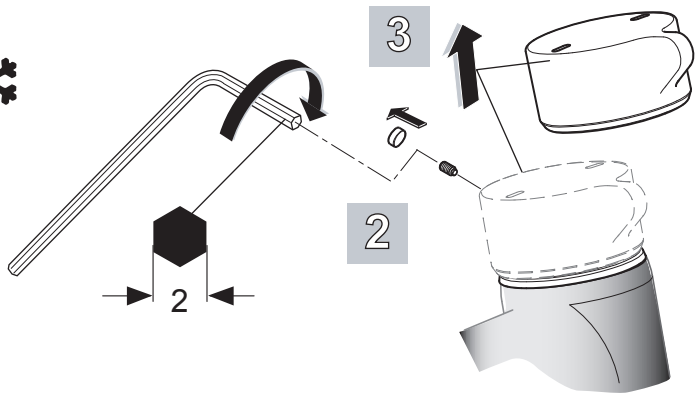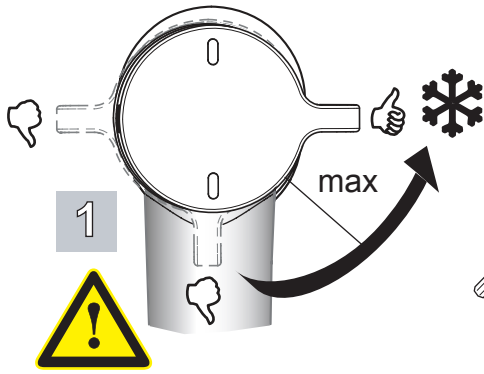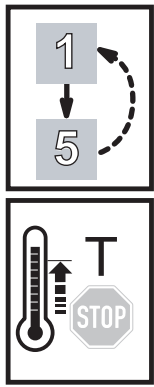

04.2010 / B865595

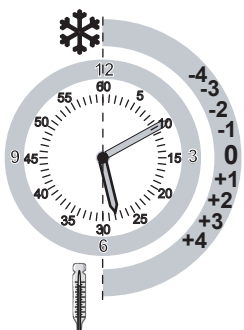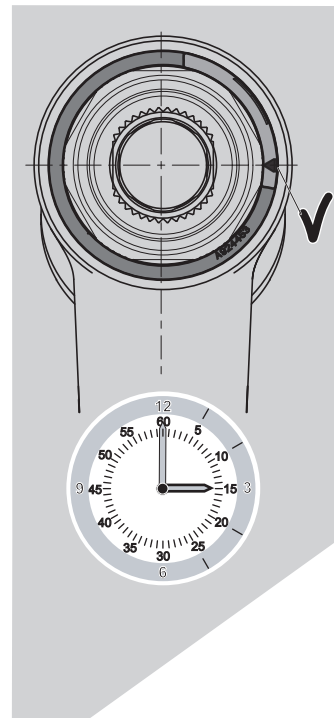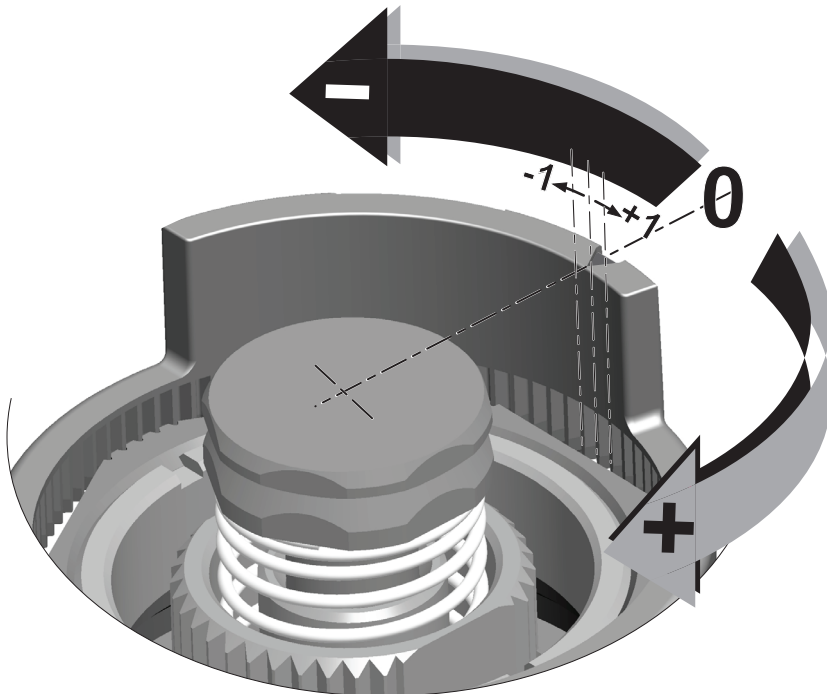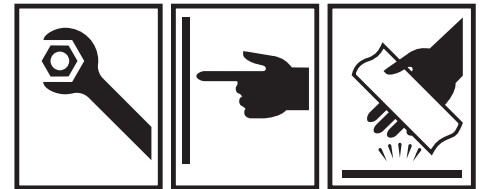

			+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4
			°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
0,3 MPa 3 bar	50°C	15°C	39,3	37,0	34,7	31,4	29,0	26,0	24,4	22,2	20,6
	65°C	15°C	50,5	47,1	44,2	40,8	36,7	33,9	31,0	28,3	25,3
	80°C	15°C	63,7	58,4	54,6	50,7	45,7	41,4	37,1	33,4	30,0

